COLORIS	IK	IP
IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	4X APRÈS MONTAGE

Normes
HN 60-E-02
HN 60-S-02

COFF BPS 400A T3 SANS CPT/MODEM

Domaine d'application : BT

Coffret de branchement à puissance surveillée (37 à 250 kVA)

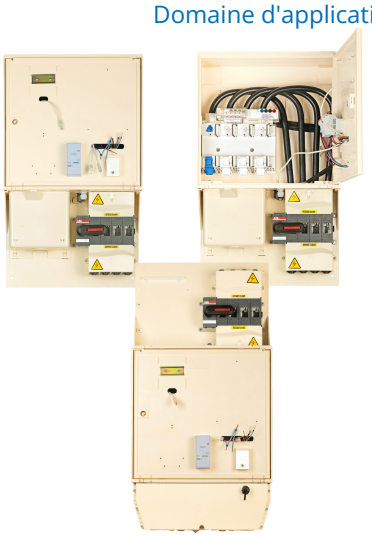

Description :

Coffrets de branchement à usage intérieur, sans sectionneur aval, comportant une porte précâblée destinée à recevoir un compteur et un MODEM.
La porte est équipée d'une boîte essai intensité, d'un dispositif d'essai tension de 4 douilles femelles diamètre 4 mm. La platine de comptage est de type 500/5A monocalibre de classe 0.2S Etendue.

Ces coffrets sont disponibles en 4 versions de type 1 à 4:

- Type 1 : arrivée basse, départ bas
- Type 2 : arrivée basse avec protection 200A (fusible HPC taille 2) ou coupure 400A (barrette coupure taille entraxe 115 mm)
- Type 3 : arrivée basse, départ haut
- Type 4 : arrivée haute, départ bas

Capacité de raccordement :

Coffret :

- neutre : 50 à 150 mm²
- phase : 50 à 240 mm²

Types de câbles :

- 50 à 150 mm² aluminium câblé (NFC 33-209) ou cuivre câblé (NFC 32-321)
- 50 à 240 mm² aluminium câblé (NFC 33-210) ou aluminium câblé ou massif (NFC 32-321)
- 95 à 240 mm² aluminium câblé suivant H-M24-2007-03199-FR

Dispositif de sectionneur aval - Variante 3 :

- Dispositif 400A : 50 à 240 mm² cuivre U1000 R2V ou aluminium U1000 AR2V (NF C 32-321)

Les sections sont à déterminer en fonction de l'intensité de service et la distance du coffret au point abonné

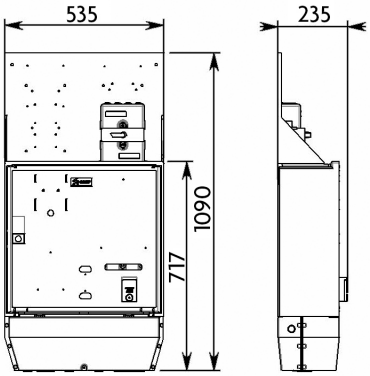

	Sigle Enedis	
	Réf. Produit	Codet Enedis
COFF BPS 400A T3 SANS CPT/MODEM	80435	6988924

Dernière modification : 09/12/2023

SICAME FRANCE RÉSEAUX
SEIFEL S.A.S. • 8, rue Claude Chapel - CS 51865 - 35418 SAINT-MALO CEDEX • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com
WWW.SICAMEFRANCE.COM